


10AL2

配电箱设置在层门,内门  
开孔预留检修操作空间。

RSA05 总线+电源线  
RSVP-4\*1.0

照明配电箱 ZMK

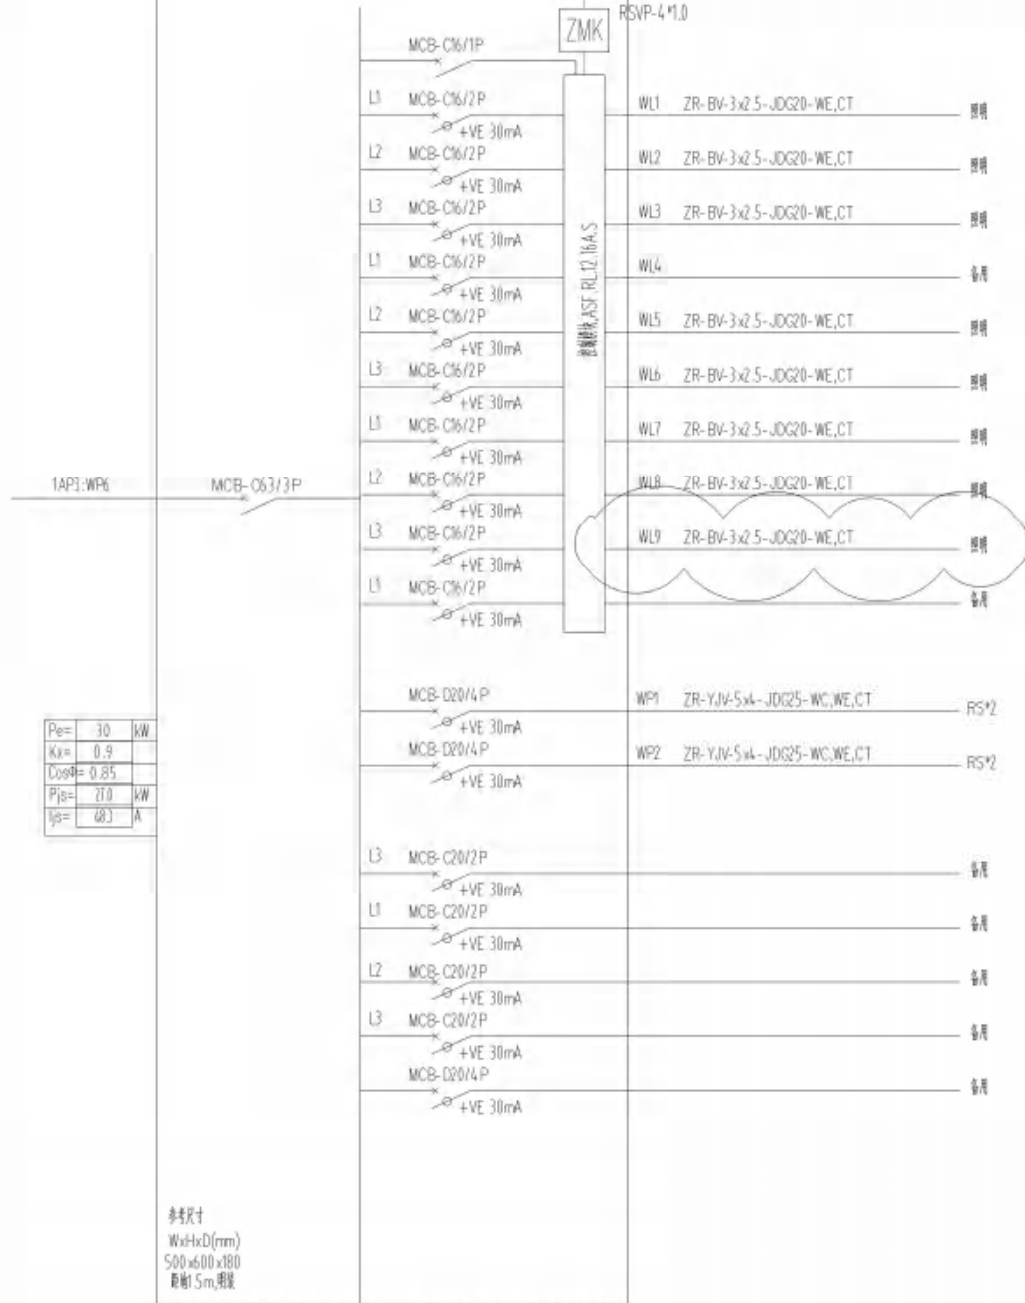

Pe=	30	kW
Kx=	0.9	
cosφ=	0.85	
Pjs=	27.0	kW
Ijs=	62.1	A

参考尺寸  
WxHxD(mm)  
500x600x180  
柜前1.5m,柜后